

PRAXISBEISPIEL


VOR DER PV ÜBERSCHUSSREGELUNG JULI 2020

3,32 MWh STROM EINSPEISUNG INS NETZ

5,5 MWh KÄLTEBEDARF (STROM)
HIERBEI LIEF DIE KÄLTEANLAGE TAGS NACH
TATSÄCHLICHEN BEDARF MIT.

**KÄLTEMASCHINEBETRIEB MIT 100% PV STROM
UND DAMIT 0% DES URSPRÜNGLICHEN
NETZBEZUGES IST MÖGLICH.**

SEITE 2 MIT DER PV ÜBERSCHUSSREGELUNG

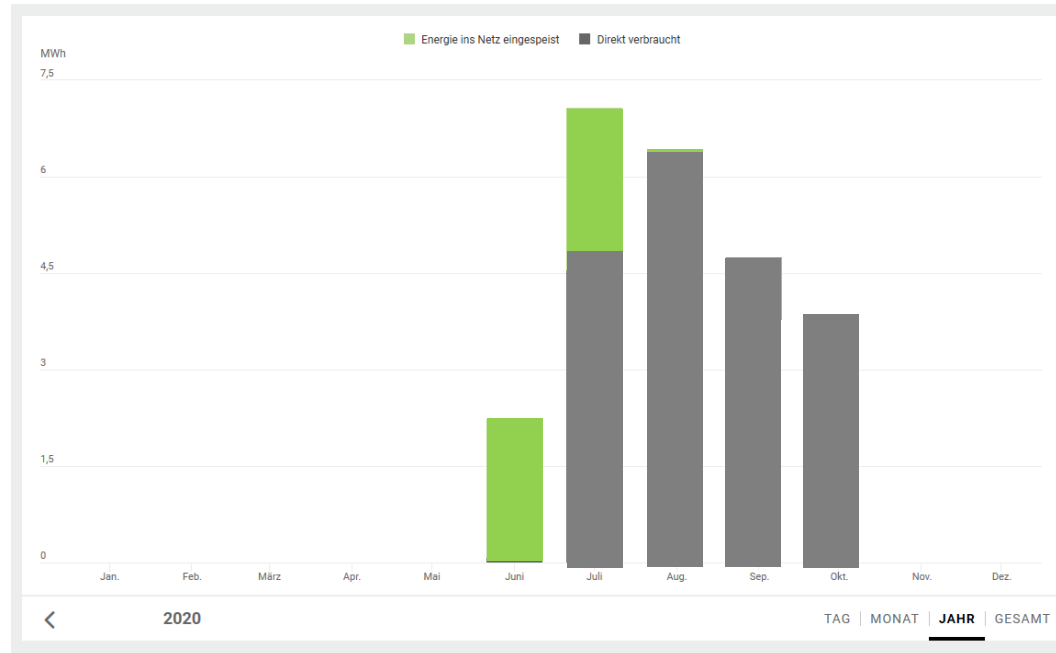

PRAXISBEISPIEL

NACH DER PV ÜBERSCHUSSREGELUNG AUGUST 2020

0,1 MWh STROM EINSPEISUNG INS NETZ

5,4 MWh KÄLTEBEDARF (STROM)
HIERBEI LIEF DIE KÄLTEANLAGE MIT DEM
VORHANDENEN PV ÜBERSCHUSS

**DIE ÜBERSCHÜSSE WURDEN ALLE IN DER
BRAUEREIVERWENDET BZW. EINGELAGERT.**

WIE DAS GEHT, SEITE 3

**WAS MAN DAZU
BRAUCHT;**

KNOW HOW
&
REGELUNG

ALLES ANDERE IST
IN JEDER BRAUEREI
BEREITS VORHANDEN

